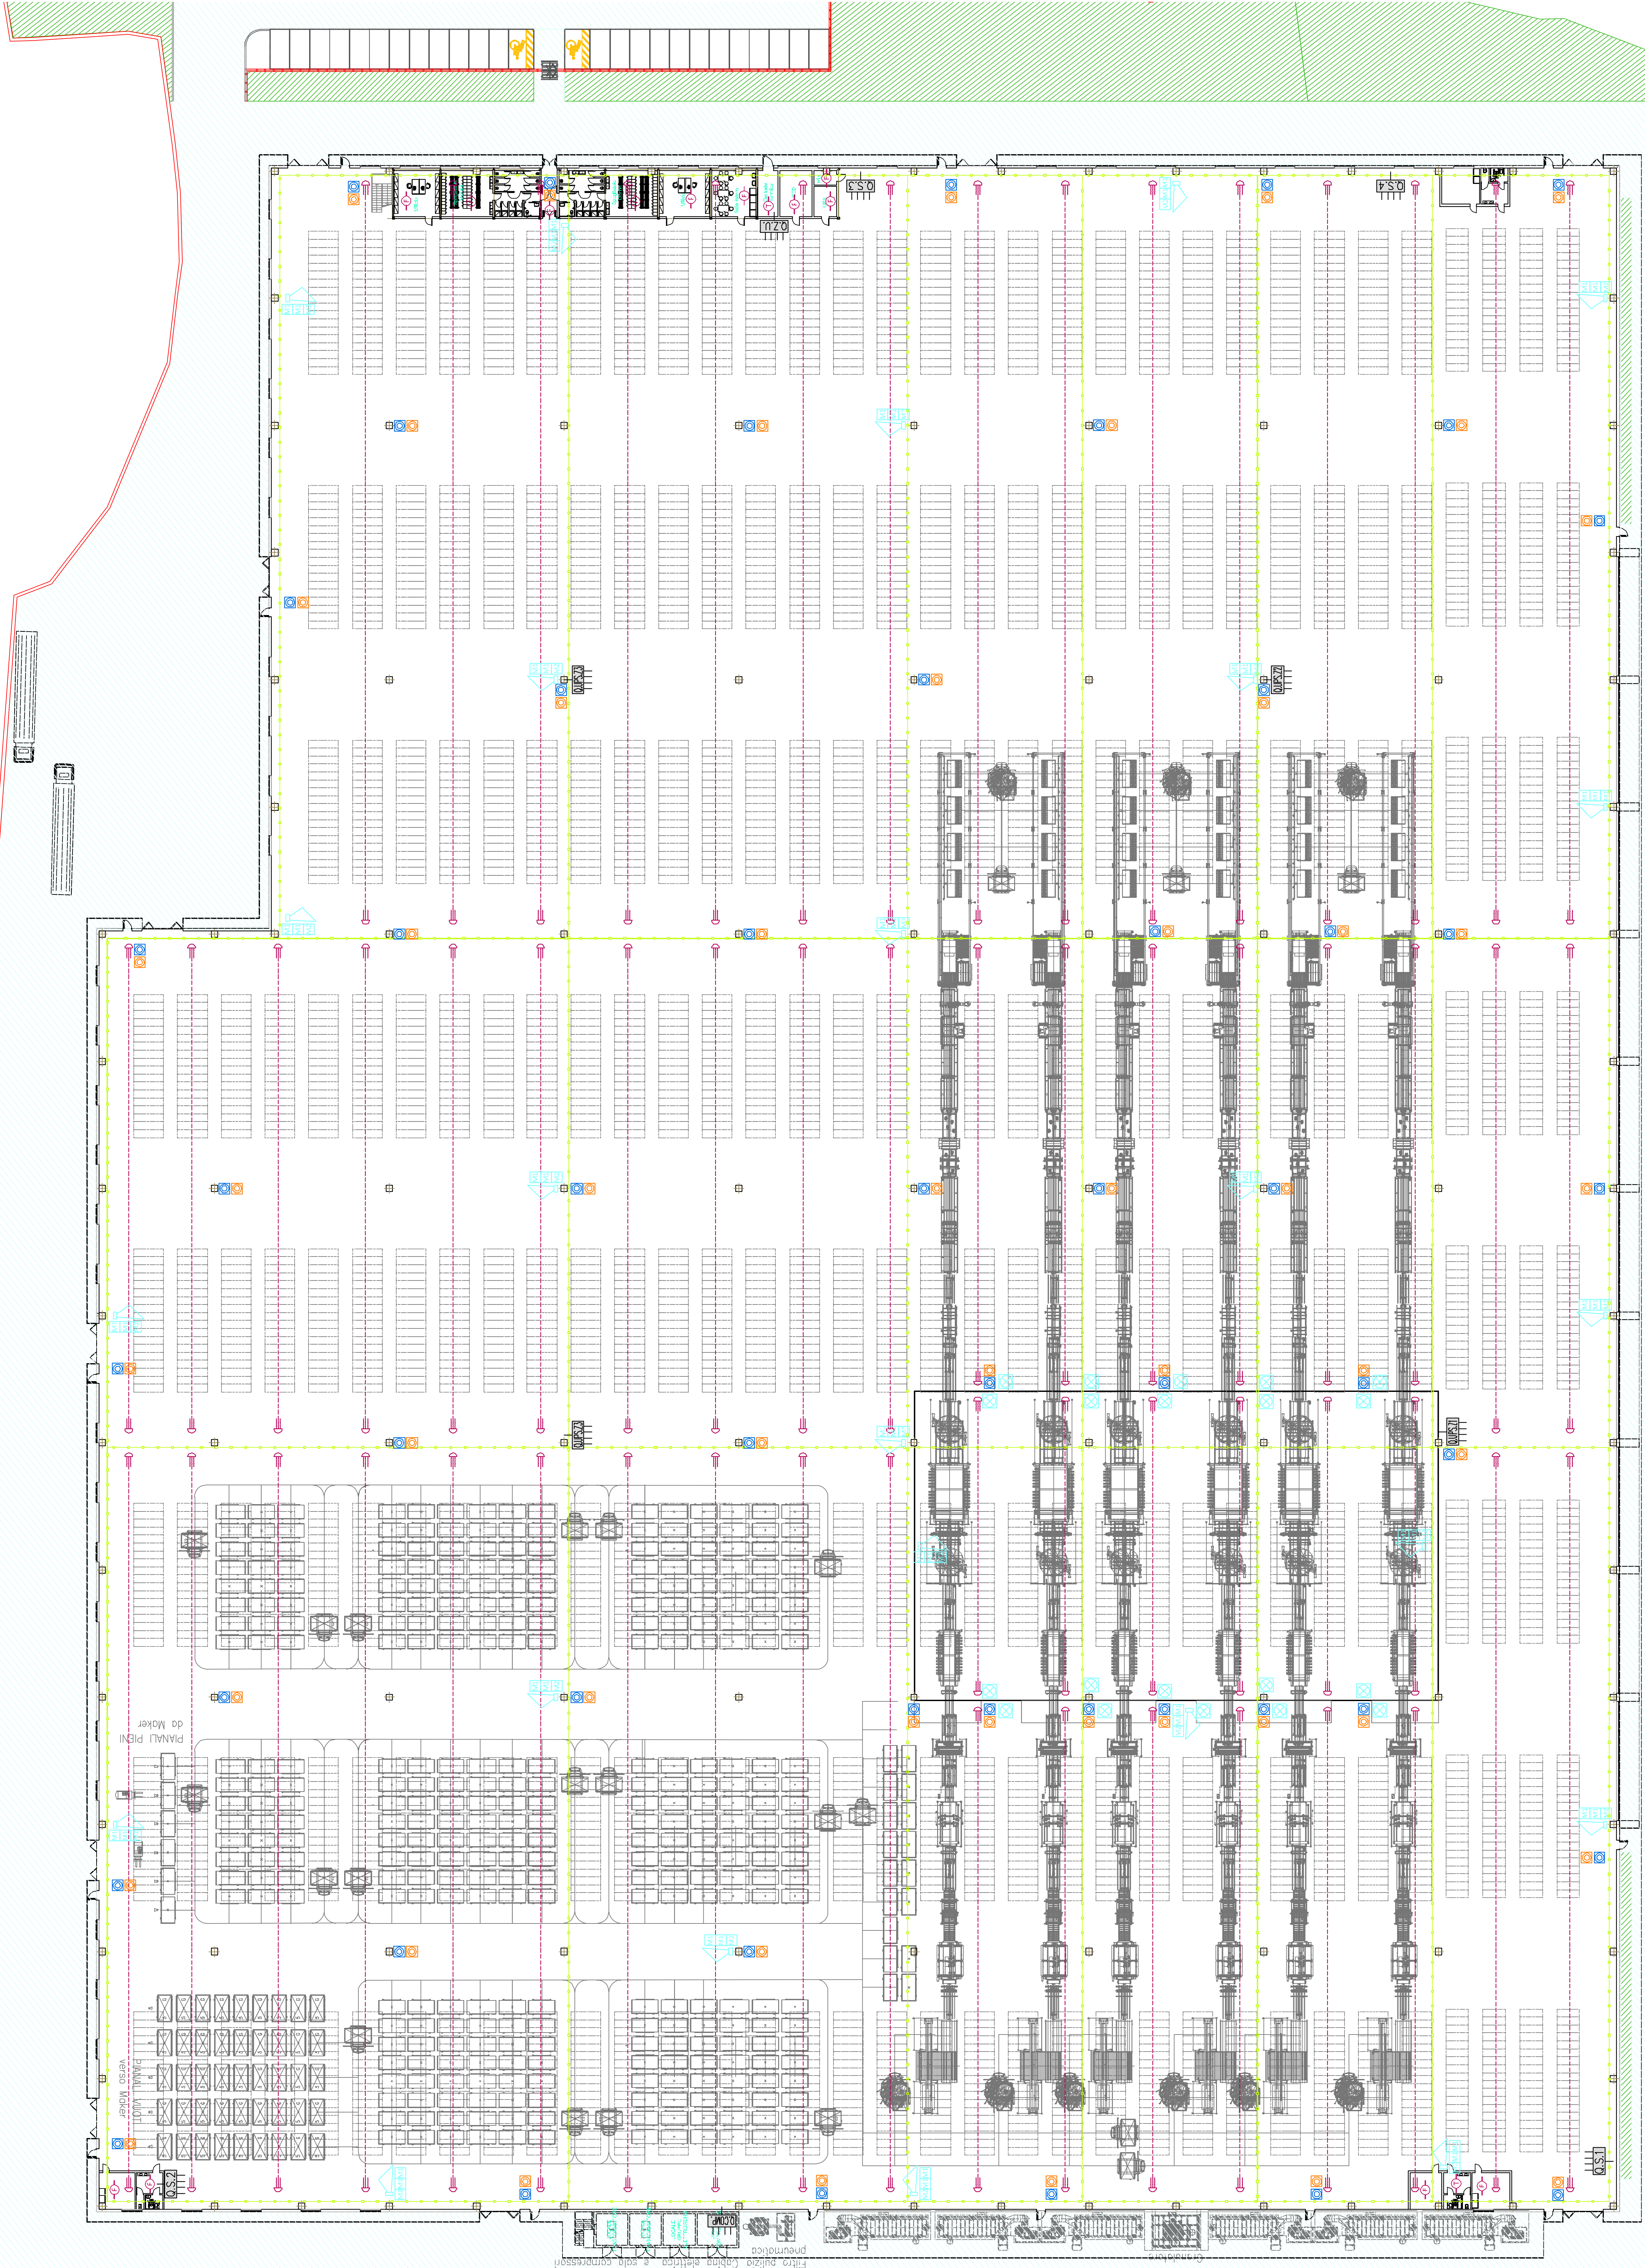


	Cavalieri, partecipa al lunario (firma verificata di almeno 1000 donne)
	Pulsante rosso con attivatore, allarme incendi (indicato su cartello)
	Pulsante blu per richiama allarme incendio (indicato su LOOP)
	Silenzia ECG ELEVATA PRESSIONE SONDIA (175/90 mm Hg) e/o altri valori differenti rispetto ai valori di allarme con lettura a campione
	Modello indicizzato a 1 uscita indicatore su LOOP
	Modello indicizzato a 1 ingresso indicatore su LOOP
	Segno allarme critico per ambienti sensibili >95dB
	Battente (ingegnere) attivazione allarme con parte di 1000
	Rilevatore di fumo fotoionico posizionato a soffitto indicizzato su LOOP
	Rilevatore termovelocimetrico posizionato a soffitto indicizzato su LOOP

[illegible]